



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
(г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. СТЕРЛИТАМАК СТЕРЛИТАМАКСКОМУ И СТЕРЛИБАШЕВСКОМУ РАЙОНАМ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 100,  
ТЕЛ. (3473) 21-26-63)

### Предписание № 90/1/82

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 79».

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 79» Абдрахмановой Г.И.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Мухаметзянова Р.Р.

(наименование органа НД)

№ 90 от «17» мая 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

'28	" 05	20 19 г.	с 11 час 00 мин	до 12 час 00 мин	Продолжительность	<u>1 час</u>
'13	" 06	20 19 г.	с 10 час 00 мин	до 11 час 00 мин	Продолжительность	<u>1 час</u>
'20	" 06	20 19 г.	с 10 час 00 мин	до 11 час 00 мин	Продолжительность	<u>1 час</u>
'25	" 06	20 19 г.	с 11 час 00 мин	до 12 час 00 мин	Продолжительность	<u>1 час</u>

проведена проверка заместителем главного государственного инспектора г.Стерлитамак, Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ибрагимовым Иреком Фаизовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по зданиям объектов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 79» (Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Худайбердина, 143)

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующим МАДОУ «Детский сад №791» Абдрахмановой Г.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного	ст. 4, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях	01.04.2020 г.	

	открывания изнутри без ключа	пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.		
2.	над эвакуационными выходами в группах №3,12,,11,10 отсутствует световой оповещатель «выход»	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.04.2020 г.	
3.	в группах 1,2,5,6,9,10 в качестве покрытия полов допускается применение покрытия (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности (установить данные о показателях пожарной опасности не представляется возможным, сертификаты соответствия или пожарной безопасности не предоставлены)	ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2020 г.	
4.	В полу на путях эвакуации у выхода наружу из группы № 12 имеется выступ высотой 5 см (порог)	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020 г.	
5.	В коридоре 2-го этажа (возле входной двери педагога психолога) горизонтальное расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м (фактически составляет от 0,1 м)	ст. 4, ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.04.2020 г.	
6.	Эвакуационные выходы из групп 8,6,1,2,7 расположены не рассредоточено	ст. 4, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 4.5 СНиП II-а.5-70, п 4.3 СНиП II-2-	01.04.2020 г.	

		80, п. 4.3* СНиП 2.01.02-85*, п. 6.15* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
7.	не обеспечено соответствие лестниц 3-го типа требованиям по уклону (более чем 1:1), ширине (менее 0,8 м) лестниц, ширине проступей ступеней (менее 0,2 м)	ст. 4, ст. 53, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.16 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Заместитель главного государственного инспектора  
г.Стерлитамак Стерлитамакскому и Стерлибашевскому районам РБ  
по пожарному надзору Ибрагимов И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

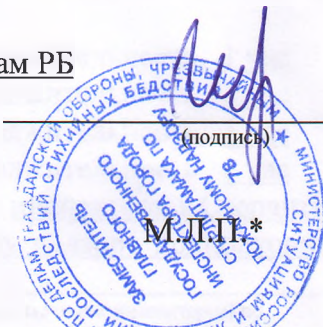

«25» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующий МАДОУ «Детский сад № 79» Абрахманова Г.И.

«25» июня 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору